



# グリース阻集器標準据え付け図

## 床吊りの場合

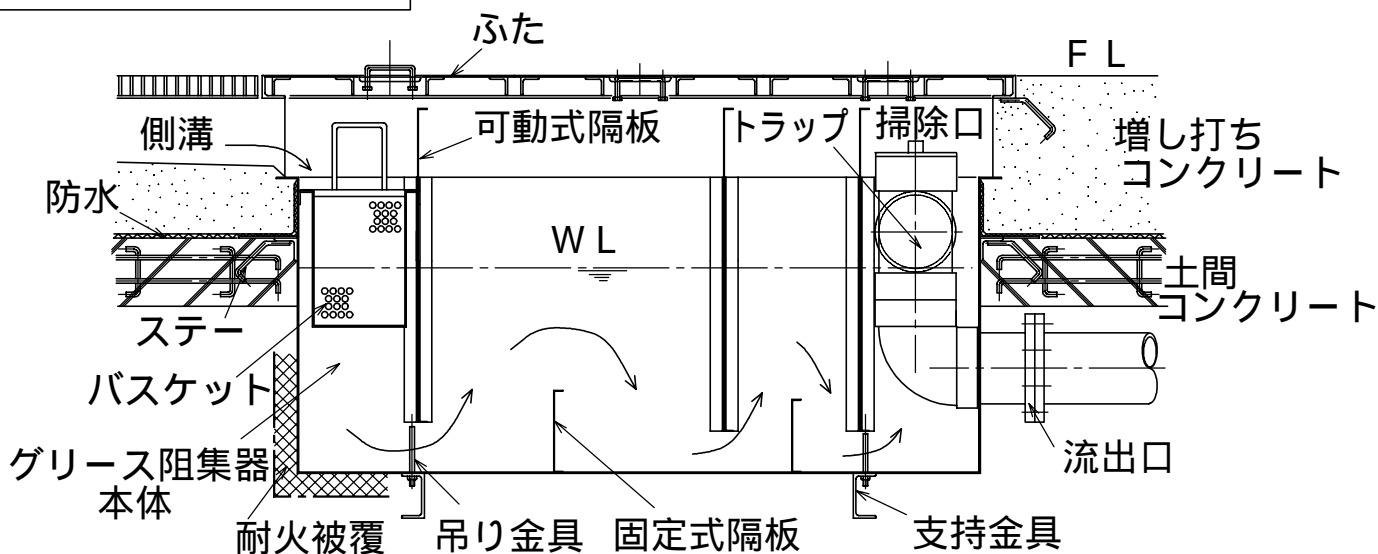

①注 防火区画の床を貫通して設置する場合は耐火被覆が必要です。  
耐火被覆を関係官公署が認めた工法で設置してください。


## 地中埋設の場合

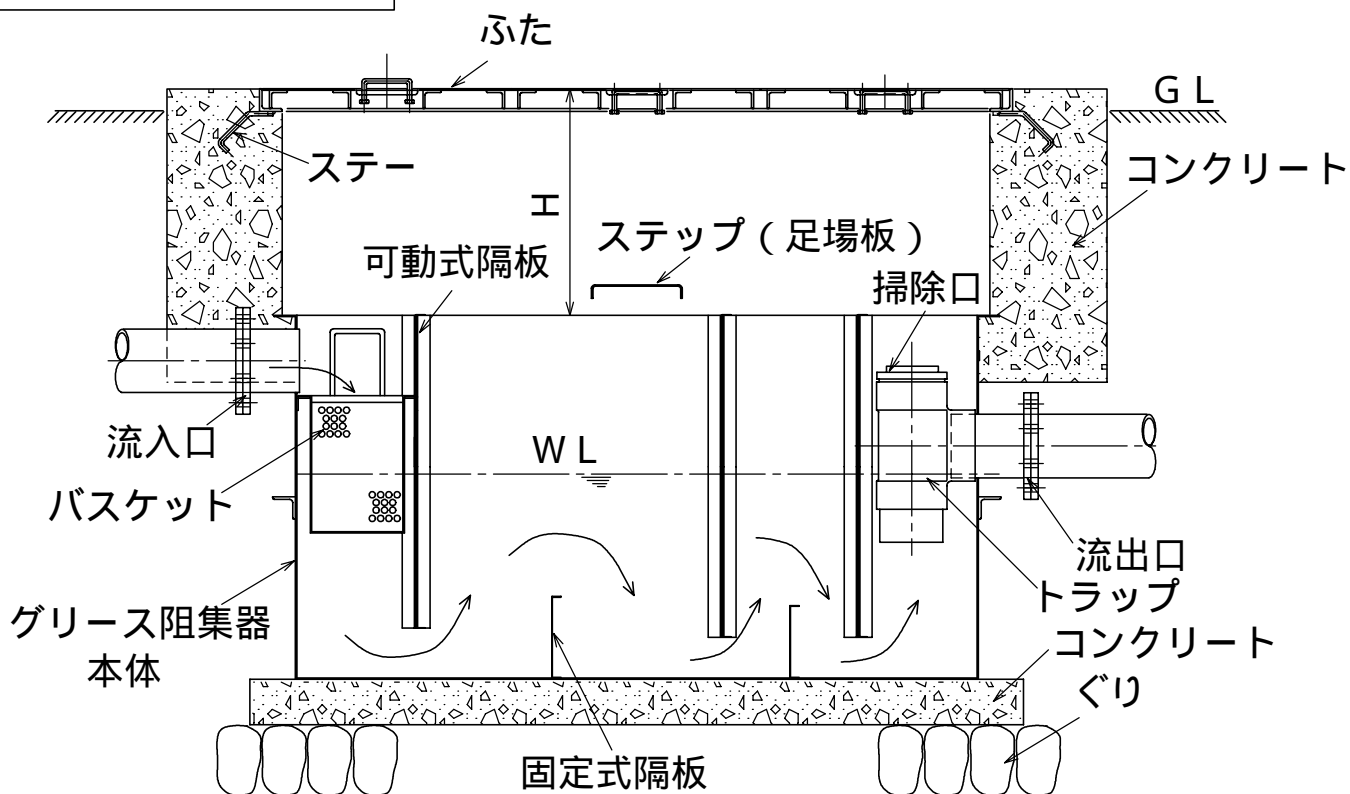

①注 H寸法が深くなる場合はステップ(足場板)等を取り付けてください。

# グリース阻集器・保守・管理について

グリース阻集器は「油」「ゴミ」を集める「器」です。  
集まった「油」「ゴミ」は金網、ヒシヤク等で必ず  
除去して下さい。  
取り外した部品は必ず元の位置へ取り付けて下さい!!

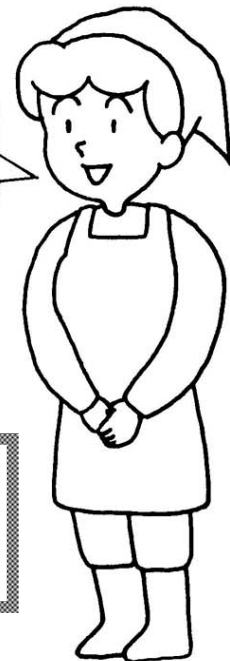


バスケットの  
掃除は  
毎日1回



掃除をおこたると著しく阻集器  
の機能が低下します。必ず掃除  
をして下さい!!


グリース(油)の  
掃除は1週間に1回

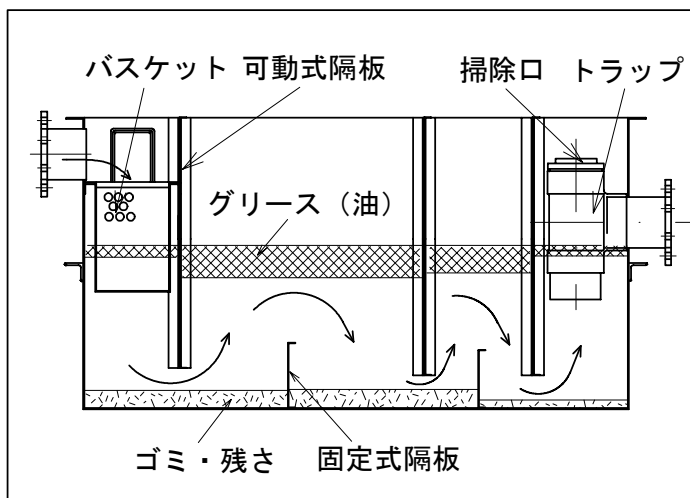

ゴミ・残渣  
の掃除は  
1ヶ月に1回



トラップ内部  
の掃除は  
2~3ヶ月に  
1回

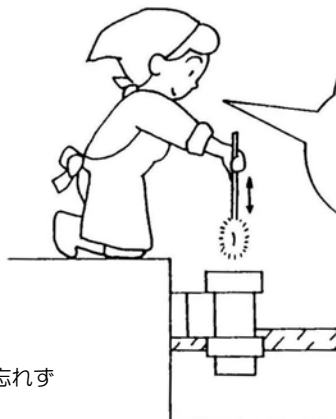

注意!!  
掃除ロキャップは忘れず  
元の位置へ